-Sistemde kullanılacak haberleşme ve sensör kabloları LIYCY-TP tip blendajlı olmalıdır.

-Tesisatta kullanılacak su niteliği, cihazların ilgili planlama kitaplarındaki şartlara uygun olmalıdır.

-Elektrik işleri yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. Kablolama en son uluslararsı ve ulusal kablolama yönetmeliklerine uygun olmalıdır.

-Bu akış şeması referans bir tesisat şeması olup, saha uygulamalarında ilgili planlama kitapçıkları dikkate alınmalıdır.

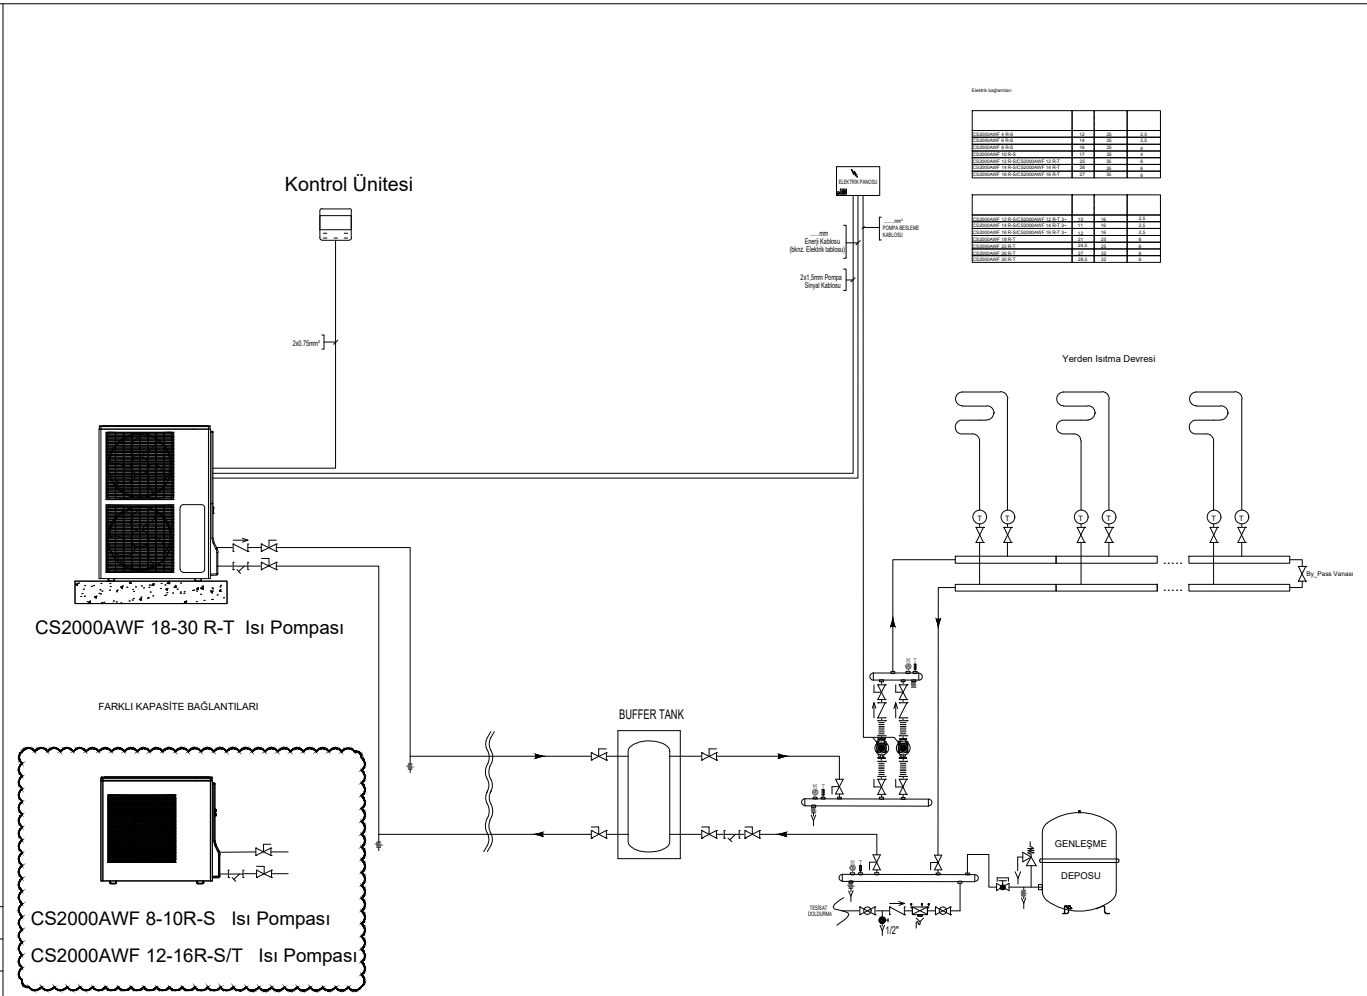

SEMBOLLER

SEMBOL	AÇIKLAMA
	KÜRESEL VANA
	SÜRGÜLÜ VANA
	KELEBEK VANA
	VANA
	ÇEKVALF
	TİTREŞİM YUTUCU
M	MANOMETRE
T	TERMOMETRE
	PİSLİK TUTUCU
	SİRKÜLASYON POMPASI
	ÜÇ YOLLU MOTORLU VANA
	TAHLİYE
	EMNİYET VENTİLİ
	EN1717 Uyarınca Sistemleri Birbirinden Ayırma
	Fark Basınç Kontrol Vanası
	Genleşme Deposu

CİHAZ GÖRÜNÜŞLERİ VE POMPA EĞRİLERİ



1-CS2000 AWF 8-10 R-S
2-CS2000 AWF 12-16 R-S/T





CS2000 AWF 18-30 R-T

1)Düşük
2)Orta
3)Yüksek



Ref	6721865399
Date	08.12.2025
Statü	Halka Açık

BOSCH

Bosch CS 2000 AWF Havadan Suya Isı Pompası 1 Isıtma Devreli Akış Şeması